


## 廃棄物最終処分場の埋立規制

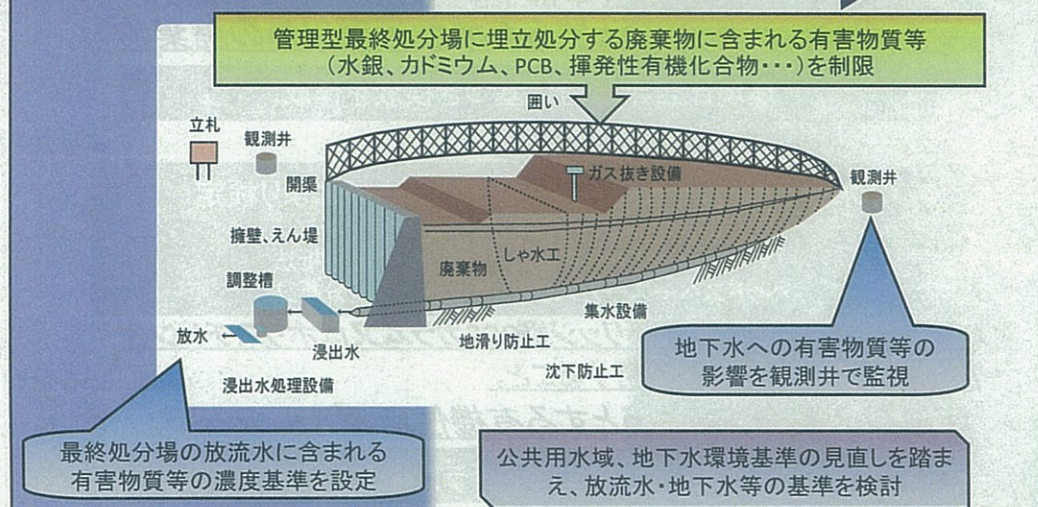

## 放流水・地下水等に関する基準改正

放流水	一般廃棄物最終処分場、 管理型産業廃棄物最終処分場	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1,4-ジオキサンを追加（基準値 0.5mg/L、既存施設は当分の間 10mg/L）</li> <li>・「1,1-ジクロロエチレン」の基準値を変更（0.2mg/L→1mg/L）</li> </ul>
浸透水	安定型産業廃棄物最終処分場	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「1,4-ジオキサン」を追加（基準値 0.05mg/L）</li> <li>・「塩化ビニルモノマー」を追加（基準値 0.002mg/L）</li> <li>・「シス-1,2-ジクロロエチレン」を「1,2-ジクロロエチレン」に変更</li> <li>・「1,1-ジクロロエチレン」の基準値を変更（0.02mg/L→0.1mg/L）</li> </ul>
地下水	全ての廃棄物最終処分場	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「1,4-ジオキサン」を追加</li> <li>・「塩化ビニルモノマー」を追加</li> <li>・「シス-1,2-ジクロロエチレン」を「1,2-ジクロロエチレン」に変更</li> </ul>